


Injusteringsdata för TUB tilluftsdon



TUB Dim.	K-faktor / Längd		
	2m	4m	6m
160	21,2	28,3	30,1
200	29,8	40,7	40,4
250	48,7	68,7	69,6

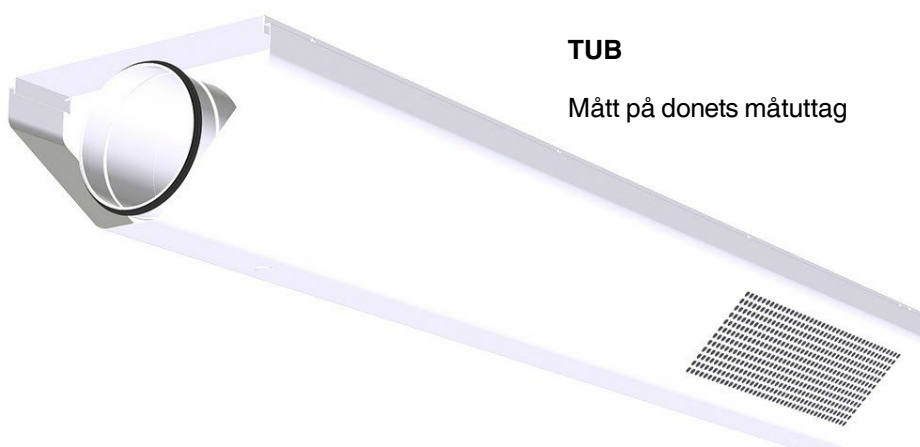

ANSLUTNINGSLÅDANS MÄTUTTAG.

Luftmängd beräknas efter följande formel: $[l/s] = k \times \sqrt{\Delta P_i [Pa]}$

Mättryck för önskad luftmängd: $\Delta P_i [Pa] = \left(\frac{q(l/s)}{k} \right)^2$